


Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,24


Vedvarende energi

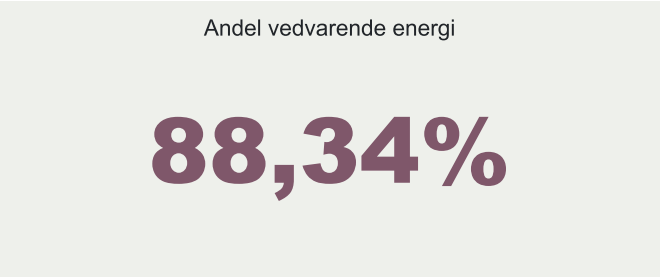

Rangering - CO₂ udledning

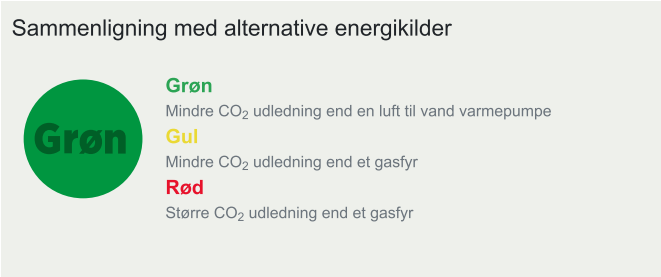

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

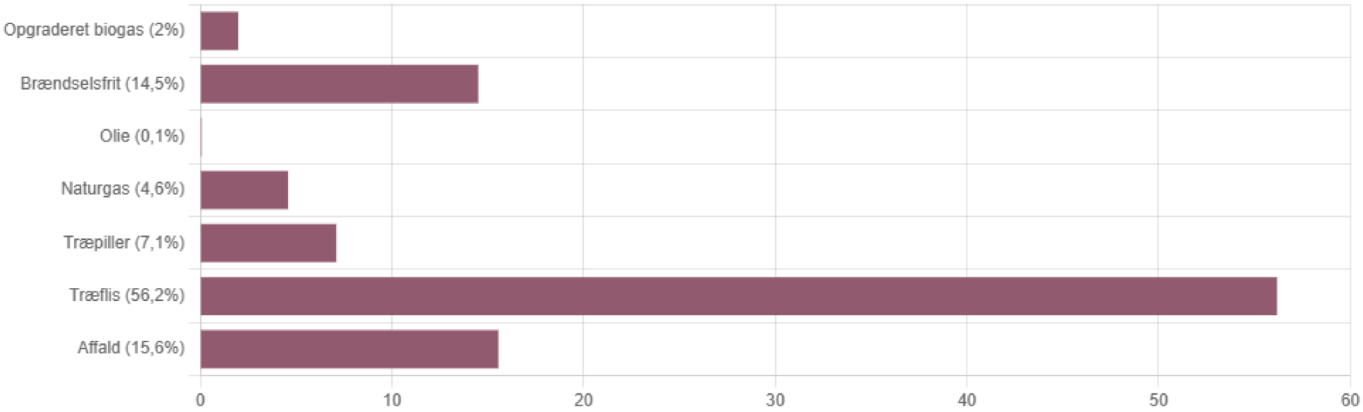

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,7	kg/GJ	9,6	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	13,2	g/GJ	47,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,2	g/GJ	4,3	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,4	kg/GJ	12,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	4,5	g/GJ	16,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	54,1	g/GJ	194,8	mg/kWh
CO (Kuliite)	77,5	g/GJ	279,0	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,4	g/GJ	23,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	5,0	g/GJ	18,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 28621027
Skærgårdsvej 2 | 5500 Middelfart
+45 64 41 03 42 | post@middelfartfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.